



PIANO SECONDO

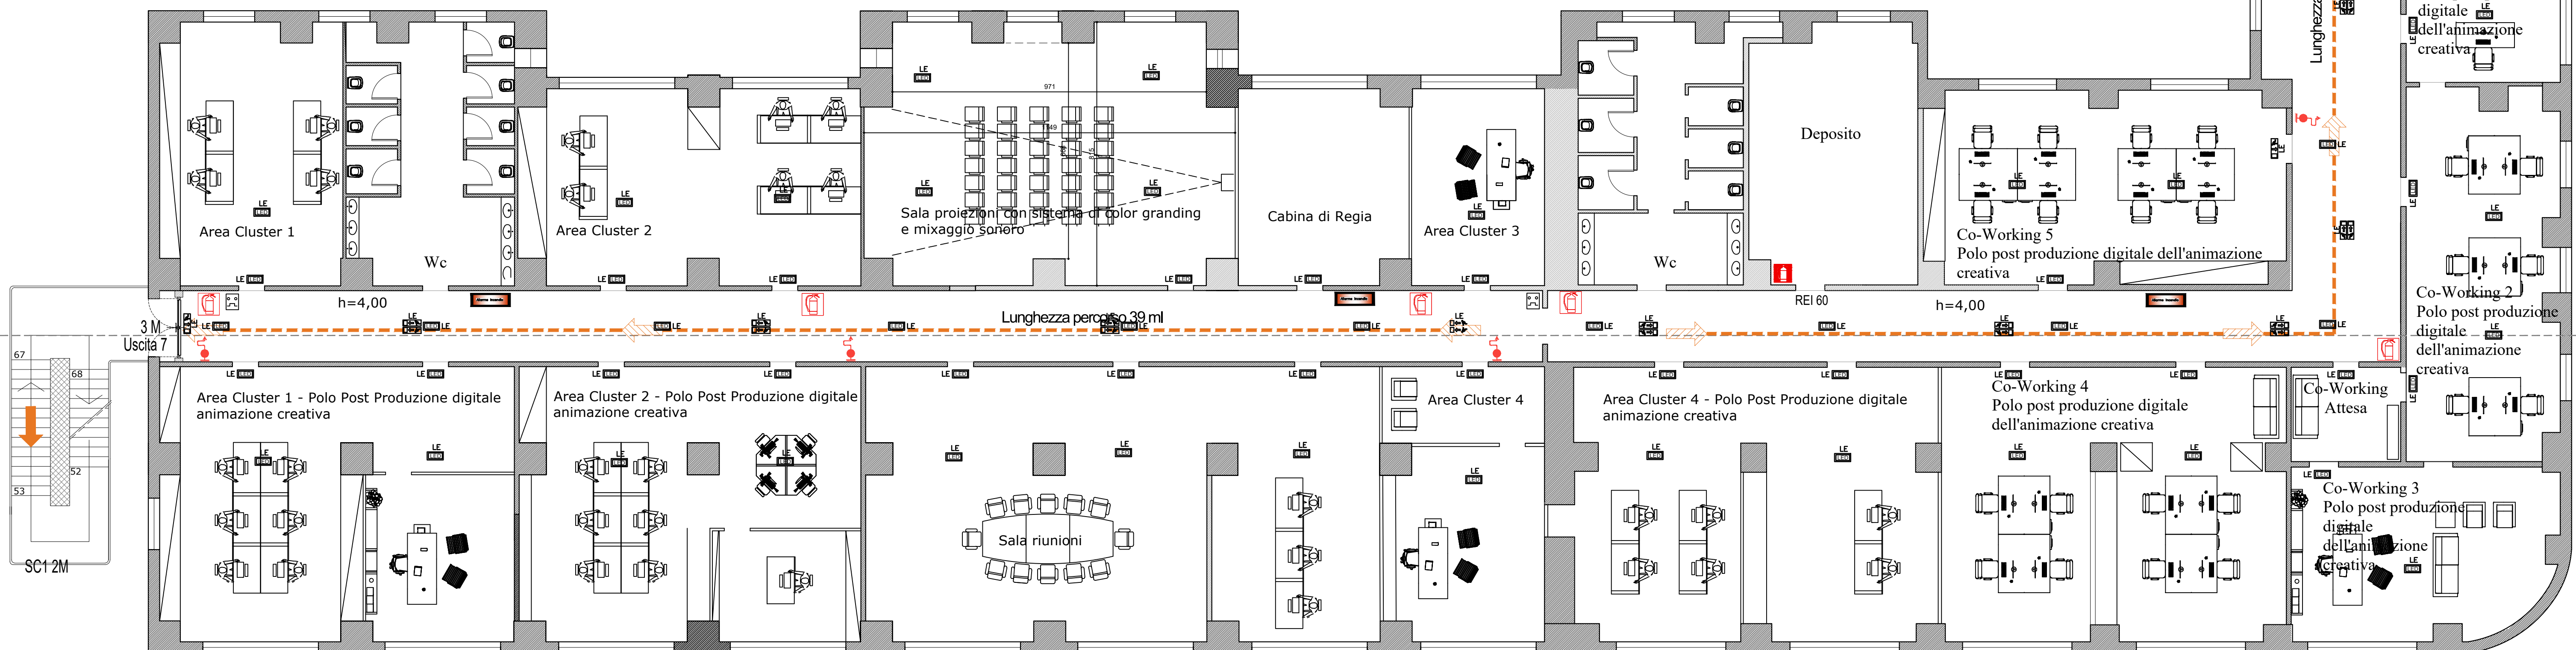

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Gruppo attacco metapompa V.V.F. UNI 70
	Idrante UNI 70
	Idrante ad incasso UNI45
	Vie di Esodo
	Percorso di uscita in orizzontale
	Percorso di uscita verso il basso
	Percorso di uscita verso l'alto
	Montante che sale
	Montante che scende
	Porta con caratteristiche REI ...
	Estintore capacità estinguente non inferiore a 13A89B
	Lampade di Sicurezza del tipo SA autonomia 60min
	Lampada di emergenza a LED autonomia 60min.
	Rivelatori incendi puntiformi
	Centrale di allarme incendi
	Pulsante allarme incendi
	Sistemi di segnalazione ottico acustico impianto di allarme



Film Commission  
F C A  
Regione Campania

**DISTRETTO CAMPANO  
DELL'AUDIOVISIVO - POLO DEL  
DIGITALE E DELL'ANIMAZIONE  
CREATIVA\***

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo Tavola  
**APPRESTAMENTI ANTINCENDIO PIANO  
SECONDO - STATO DI PROGETTO**

Numero Tavola  
28

Scala  
1:100

**Il Progettista**  
Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere

**Il R.U.P.**  
Dott. Maurizio Gemma

**Il Supporto al R.U.P.**  
Ing. Vincenzo Brandi

EDIZ. DATA  
01/05/2020

DISEGNATO CONTROLLATO APPROVATO  
01/05/2020 01/05/2020

01/320.20307.03.05.280.E.000.F.M.C.d.m