


CON IL COLORE ROSSO SONO INDICATE LE OPERE DI PROGETTO

LEGENDA	
	IDRANTE UNI 70 ESISTENTE
	ATTACCO VV.F. ESISTENTE
	IDRANTE UNI 45 ESISTENTE
	IDRANTE UNI 45 DI PROGETTO
	PORTA REI ESISTENTE
	PORTA REI DI PROGETTO
	RETE ANTINCENDIO ESISTENTE DI PROTEZIONE ESTERNA
	RETE ANTINCENDIO ESISTENTE DI PROTEZIONE INTERNA
	MONTANTE RETE ANTINCENDIO ESISTENTE IN ACCIAIO ZINCATO DA 4"
	MONTANTE RETE ANTINCENDIO DI PROGETTO IN ACCIAIO ZINCATO DA 4"
	RETE ANTINCENDIO DI PROGETTO IN ACCIAIO ZINCATO DA 2"
	RETE ANTINCENDIO DI PROGETTO IN ACCIAIO ZINCATO DA 4"
	USCITA DI SICUREZZA
	PERCORSO D'ESODO

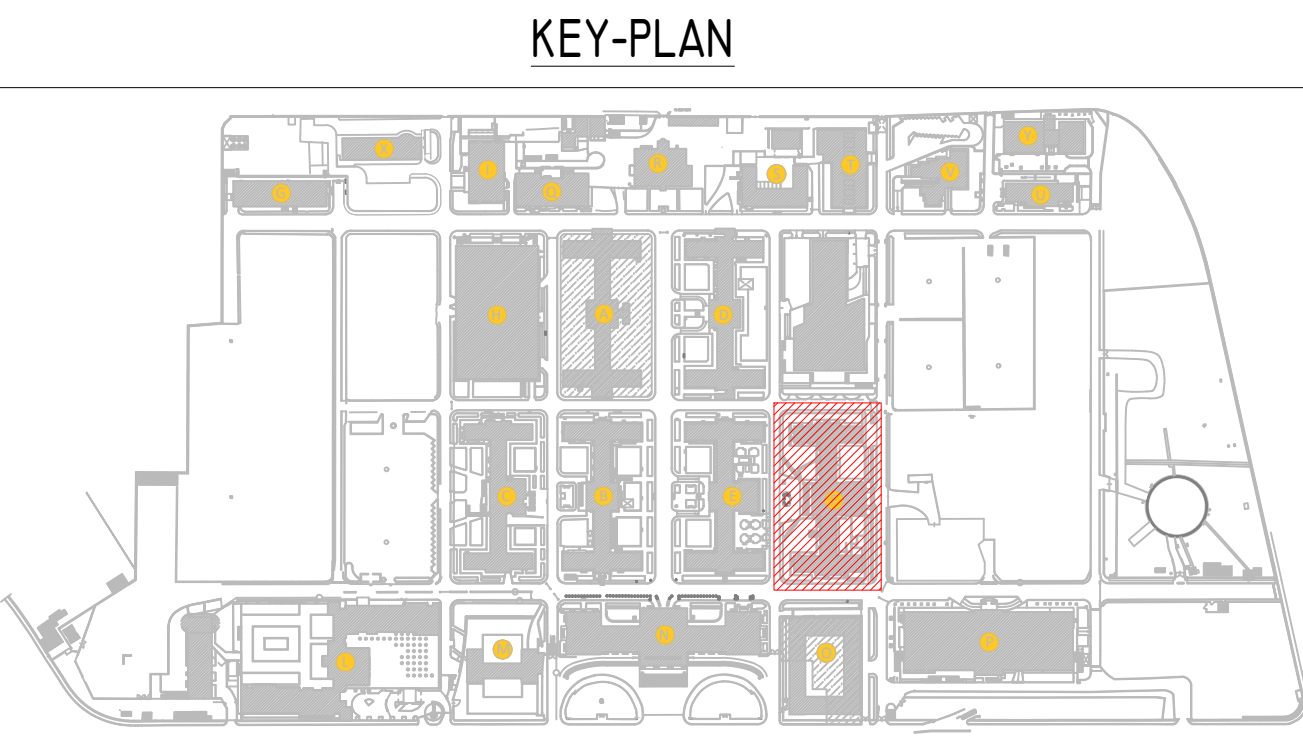

Antonio Cardarelli
ARCHITETTO RESPONSABILE DI OFFICIO NAZIONALE

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - ORDINE DI PRESTAZIONE N° 12 ANNO 2019 CIG:7629583311.
Lavori di adeguamento requisiti antincendio
PADIGLIONE B-N-F-M-I-T-H-X
PADIGLIONE F - PROGETTO DEFINITIVO

<p>ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA EX. ART.54 c.3 D.LGS. 50/2016 CONTRATTO STIPULATO IN DATA 08 AGOSTO 2019 - CIG:7629583311 IL R.U.P.: Arch. Federico TRINCHILLO</p>	<p>ORDINE DI PRESTAZIONE N. 12 Data emissione CdP: 07/10/2019</p>
<p>R.T.P. MANDATARIA: Consorzio Stabile Mythos S.r.l. Via Tredicienni 61, 11100 Aosta mythos.ing@mythos.pro</p>	<p>MANDANTI: Corvino+Multari S.r.l. Via Porti Rossi, 117 - 80141 Napoli G.M.N. Engineering S.R.L. Servizi di Ingegneria e Geologia Viale Kennedy, 5 - 80132 - Napoli Anetusa S.R.L. Via G. Rossini, 14 - 80028 Casoria (NA) Arch. Cardarelli Corso LEED AP BD+C, ID+C BREEAM Assessor</p>

DISCIPLINA:
ARCHITETTONICO
TITOLO ELABORATO:
Situazione di progetto - Pianta piano secondo

DATA DI CONSEGNA:
20/10/2020

REV. N.	DATA REV.	OGGETTO
0	20/10/2020	EMISSIONE PER APPROVAZIONE

FORMATO ELABORATO: A1+
SCALA ELABORATO: 1:100

NOME FILE:
TW1913.PD.1018.F.P02.AR.P.00.dwg